


ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

INTONACO

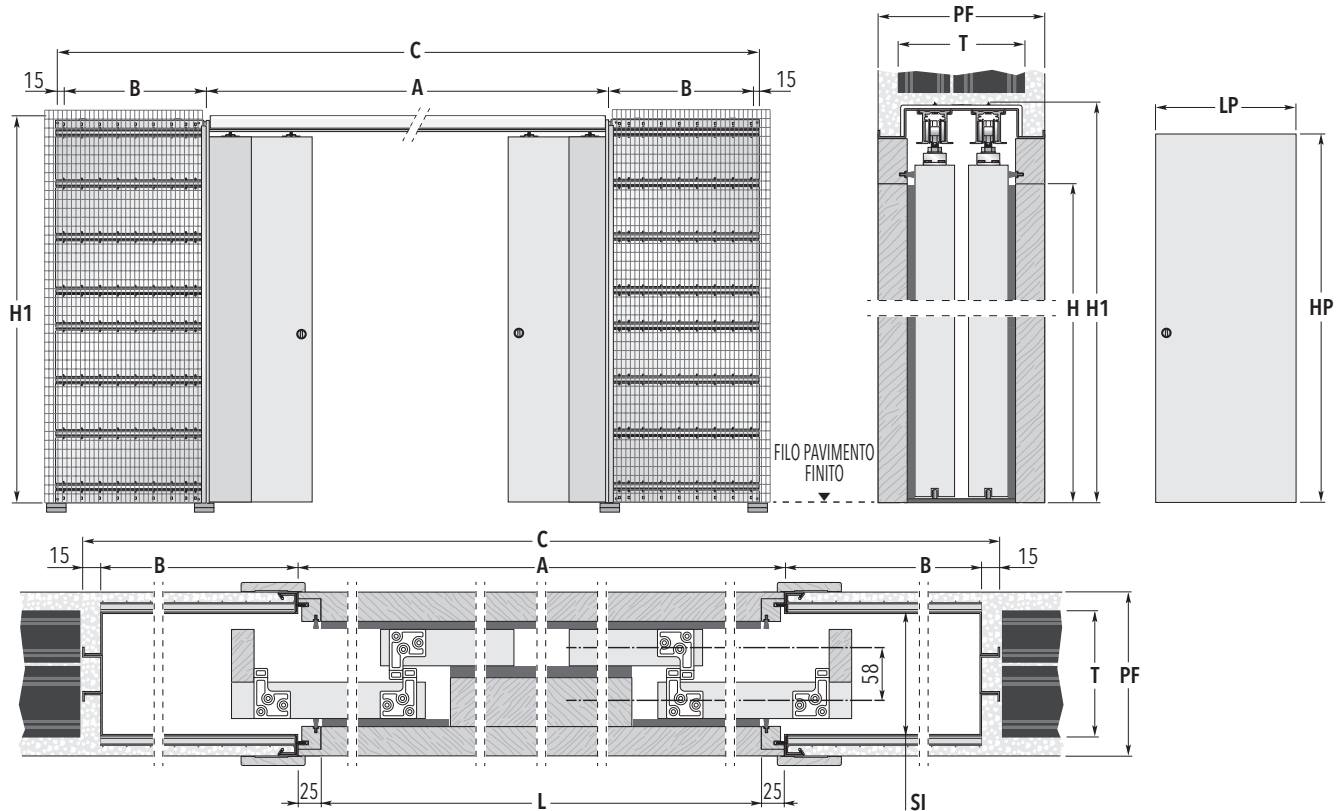

DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO			PANNELLO PORTA (IN LEGNO)	
	C x H1	A	B	LP	HP
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615 ÷ 635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715 ÷ 735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815 ÷ 835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915 ÷ 935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

PF	H	T	SI
180 →	1000 ÷ 2600	80+60	144

misure espresse in mm

LEGENDA	TECNICA	ACCESSORI
L Luce passaggio in larghezza H Luce passaggio in altezza C Massimo ingombro in larghezza H1 Massimo ingombro in altezza A Luce passaggio senza stipiti B Misura cassone LP Larghezza pannello porta HP Altezza pannello porta PF Spessore parete finita T Tramezza SI Sede interna	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizzazioni con intervalli ogni 200 mm in L e 50 mm in H (per la quotazione fare riferimento alla misura superiore) ▶ Pannello porta consigliato: spessore max 43 mm (compreso cornici fermavetro) ▶ La portata standard è di 100 kg ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controltaio ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sincronizzazione per Telescopica ▶ ECLISSE BIAS® ▶ Profilo Security